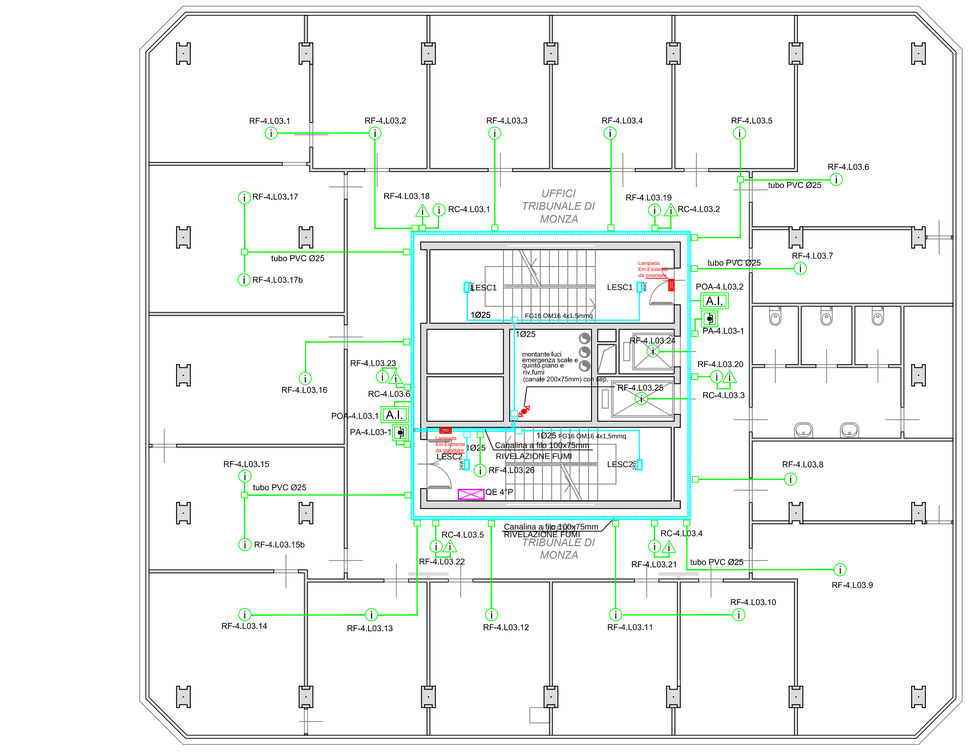

Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA RIVELAZIONE
28		RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN AMBIENTE
6		RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO NEL CONTROSOFFITTO COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO ALLARM
		RIVELATORE DI FUMO DA CANALE COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO
	tv	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
2	A.I.	PANNELLO ALLARME ANTINCENDIO IP55 COMPLETO DI QUOTA PARTE DI MODULO DI COMANDO
2		PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO IP55
		ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc - 4A COMPLETO DI BATTERIA
		CENTRALE RIVELAZIONE FUMI
		QE DI PIANO
		SIRENA ESTERNA
		SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Q.tà x piano	Simbolo	LEGENDA ILLUMINAZIONE
	24W	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE24N30EG
	11W	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP65 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo CE11N30EG
4	24W	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo EL24N30EB
	11W	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IP42 COMPLETO DI PITTOGRAMMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA Ni-Cd AUT. 2 ORE MONOFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo PR11F30EB
		CORPO ILLUMINANTE PER INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA COMPLETO DI PITTOGRAMMI SERIGRAFATI, GRUPPO INVERTER-BATTERIA LT AUT. 2 ORE MONO/BIFACCIALE - INSTALLAZIONE A PARETE, SOFFITTO tipo LV32N30AB
	RF	PUNTO DI ALIMENTAZIONE CENTRALE RIV.FUMI
		QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
		MONTANTE ELETTRICO

N.B. La posizione degli apparecchi illuminanti all'interno dei singoli locali dovrà essere definita in sede esecutiva.

Quantità x piano	Simbolo	Descrizione
2		Lampada emergenza esistente da recuperare e rimontare/ricollegare meccanicamente ed elettricamente secondo le indicazioni fornite dal D.L.
		Lampada emergenza recuperata proveniente da altri locali da rimontare/ricollegare meccanicamente ed elettricamente

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Data
1	modifica lampade	GG	Bregaglio	12.2017
0	progetto	GG	Bregaglio	10.2017

ROBERTO BREGAGLIO ingegnere

Cliente ATS Brianza
Localita' Monza
Impianto Rivelazione incendi

Titolo
Sede ATS Monza via De Amicis
Impianto rivelazione incendi
pianta piano quarto

Commessa	Id. Tipologia.	Rev.	Scala	Form.	Fg	di
2017-03	ELPL.16	1	1:100	FF	1	1